


RZUT PRZYZIEMI  
INSTALACJA C.O.  
SKALA 1:100

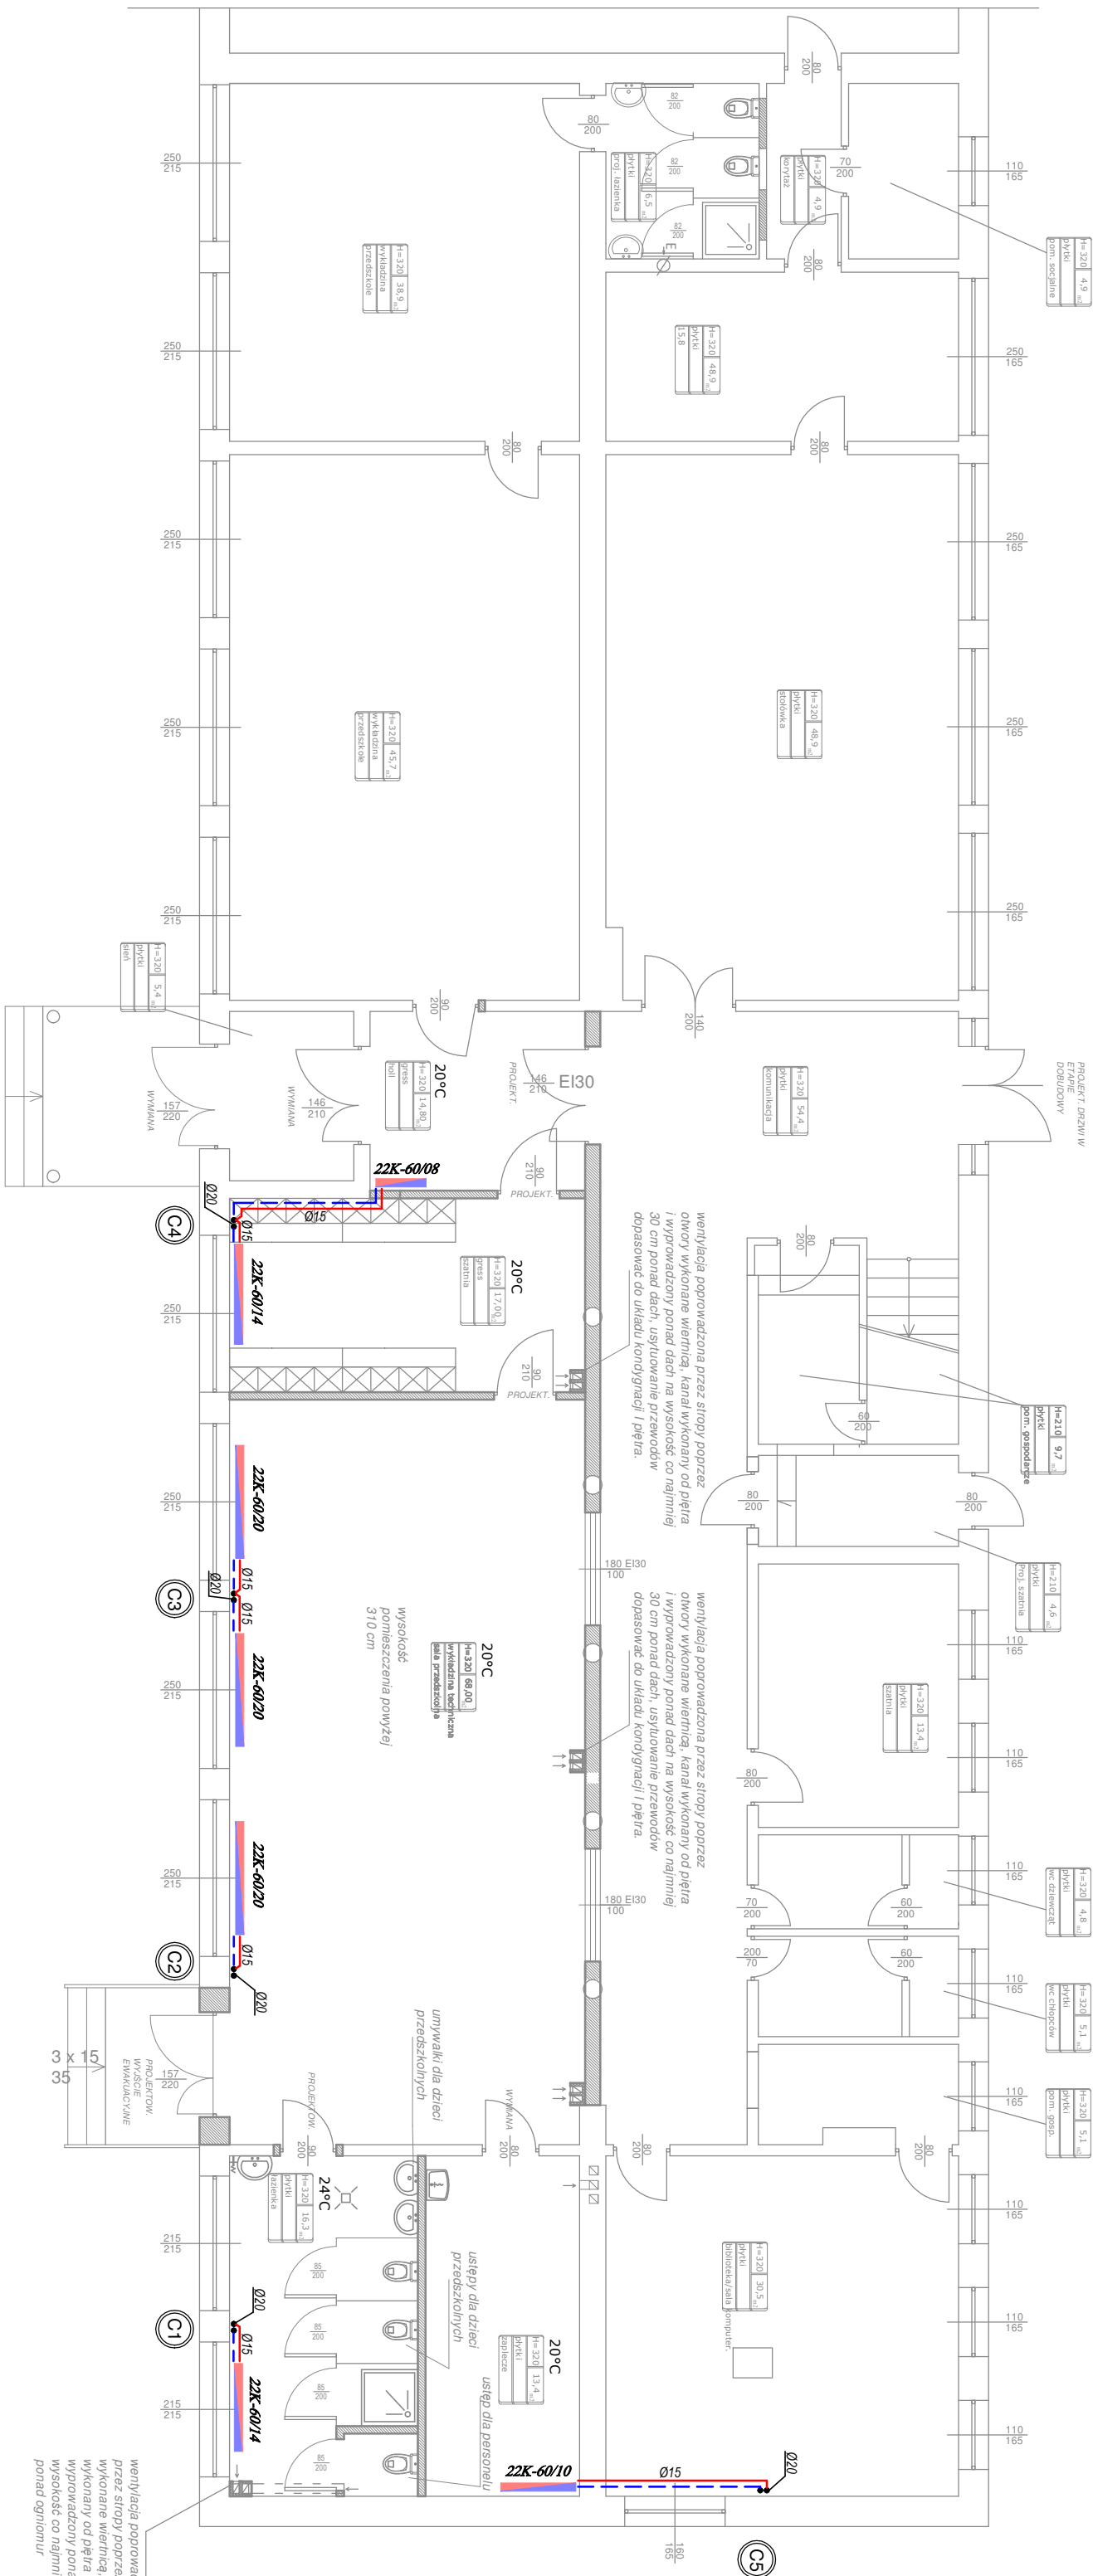

- OZNACZENIA TECHNICZNE**
- proj. przewody instalacji c.o.
  - średnica nominalna rury stalowej czajnej
  - istniejący pion c.o.

Inwestor <b>Gmina Brodnica</b> ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica	Biuro projektowe	
	Usługi Inżynieryjne "NOVUMINZ" Piotr Witkowski 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A	
Adres obiektu <b>Goratarowo, obręb Goratarowo, gmin. Brodnica</b> dz. nr 33/3	Data oprac. 11/2015	
Brandu <b>Santarna</b>	Projektant mgr inż. <b>Piotr Witkowski KUP/0056/PODS/09</b>	Specjalność Projekt budowlany
Asystent projektanta mgr inż. <b>Marcin Łapkiewicz</b>	Podpis	
Obiekt <b>Szkoła Podstawowa w Goratarowie</b>	Typ rysunku <b>Instalacje c.o. - rzut przyziemia</b>	Skala <b>1:100</b> Nr rysunku <b>3</b>