


SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ BETONOWEJ Ø500

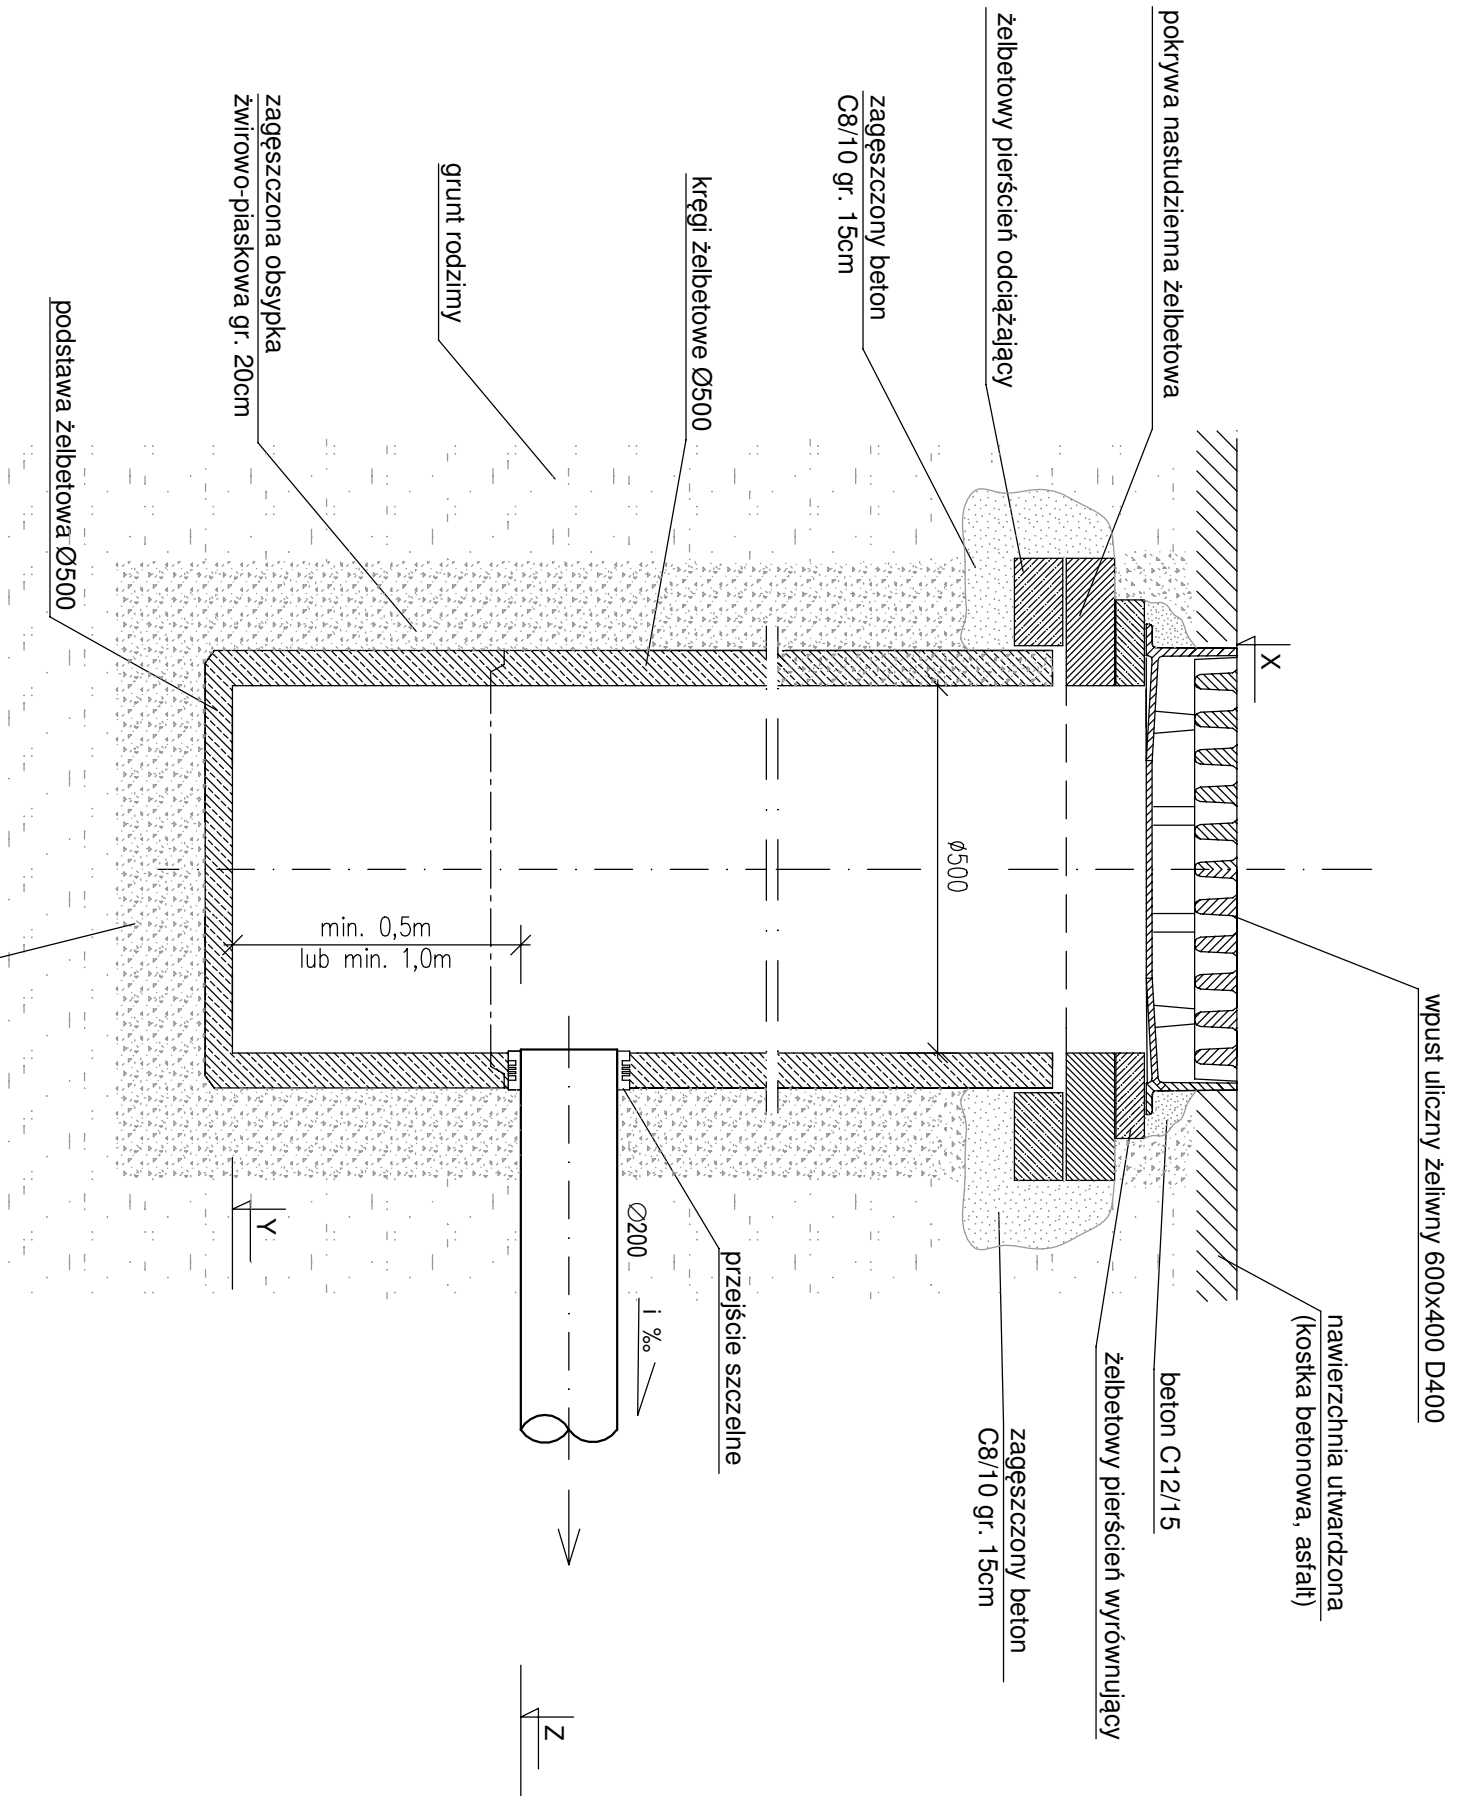

zagęszczona obsypka  
żwirowo-piaskowa gr. 20cm

UWAGI:  
1. Oznaczenia na rysunku wg tabeli 2

Inwestor		Biuro projektowe	
Gmina Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica		<div><div></div><div>Usługi Inżynieryjne "NOVUMINIZ"</div><div>Piotr Witkowski</div><div>87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A</div><div>tel./fax 1661649-83-04 tel. 509-165-181</div><div>e-mail: novuminiz@vp.pl</div></div>	
Adres obiektu Karbowo, gm. Brodnica dz. nr 815/10, 349/26, 349/27, 349/28, 349/80, obręb 0007 Karbowo dz. nr 2341, obręb 0001 Brodnica-Miasto			
Brzża	Data oprac.		
Sanitarna	07/2020		
Projektant mgr inż. Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/09 specjalność: instalacje sanitarne bez ograniczeń Asystent projektanta mgr inż. Marcin Łapkiewicz		Stadium Projekt budowlany	
Podpis			
Objekt Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Konwaliowa, Bratkowa, Chrzaniemowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej	Typu rysunku		
Schemat studni wpustowej betonowej Ø500		Skala	
		-	
		Nr rysunku	5